

TRE:


Anschluss gem. WV-CH 2025 A7.10

Direkt-Messung:

Anschluss gem. WV-CH 2025 A7.10

Indirekt-Messung / Wandlermessung:

Wirk- / Blindenergiezähler kombiniert

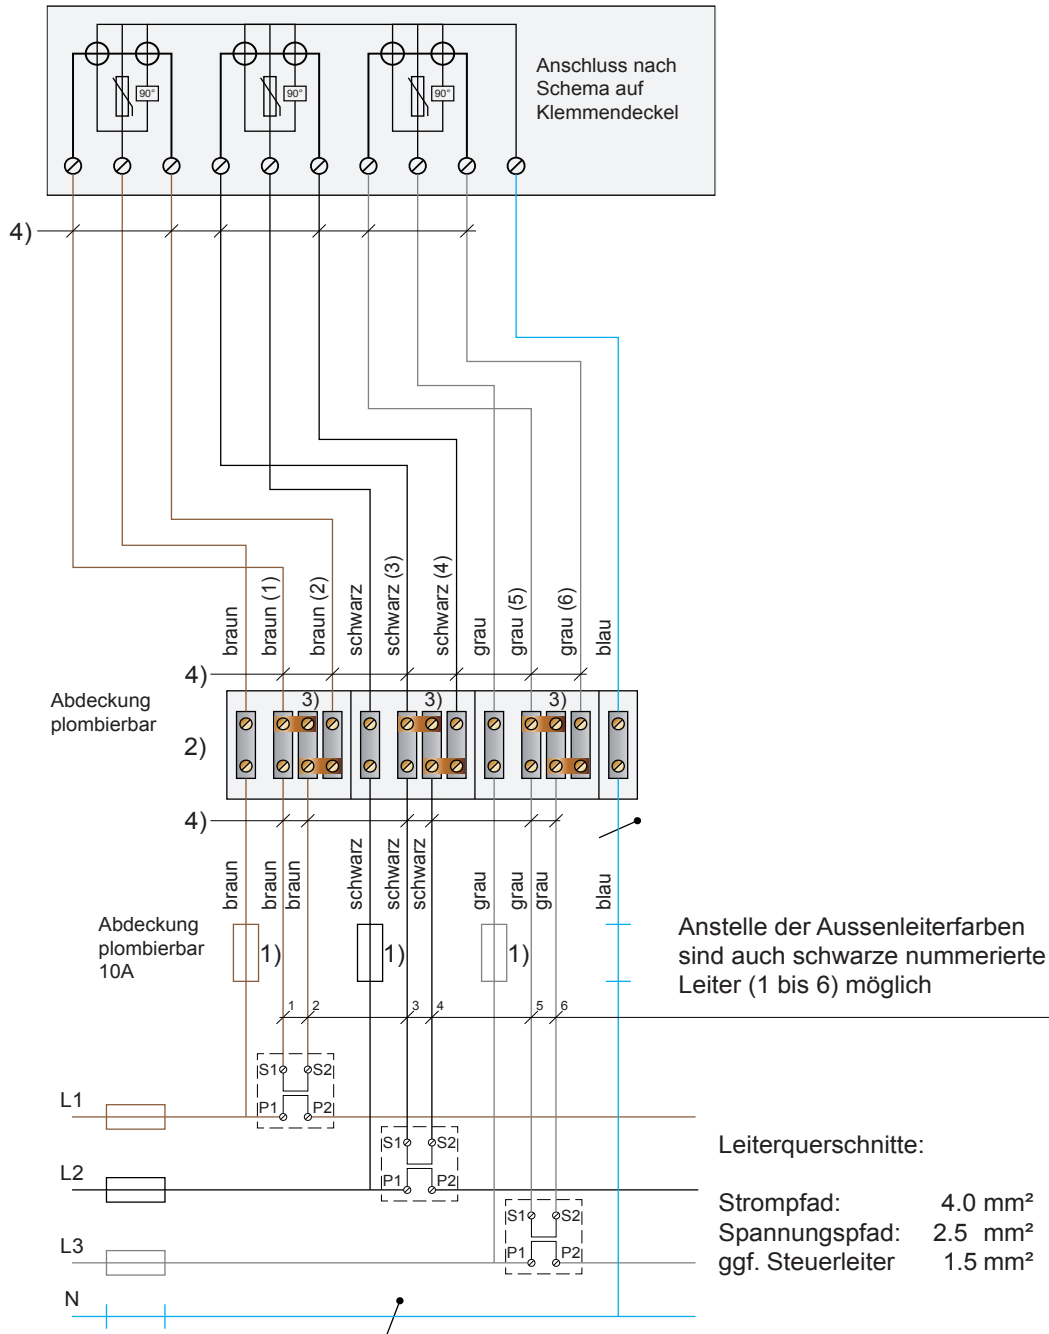

- 1) Spannungs-Überstromunterbrecher
- 2) Prüfklemme (Lieferung Kunde nach Angaben VNB)
- 3) Lasche erst nach Zählermontage öffnen
- 4) Leiterenden mit S1 bzw. S2 bezeichnen, sofern unnummeriert

Messung

WV / Ausgaben 2025

Werkvorschriften EVE Elektrizitätsversorgung Egerkingen**EVE** Elektrizitätsversorgung Egerkingen